



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-120-010

Fontaine et étang

CREATION
?


REVISION

**remplissage et/ou appoint d'eau dans une
fontaine ou un étang**

Description

Remplissage ou appoint d'eau d'une fontaine ou un étang au moyen d'eau potable.

Schéma de principe

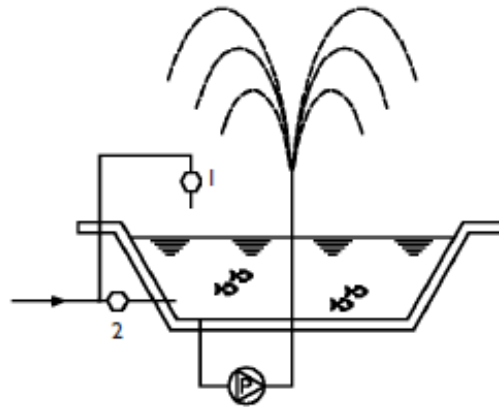

Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD (+ DC si p = atm)

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

n.a.

Commentaire BELGAQUA

Dans le cas où la conduite d'alimentation se situant en amont de la protection traverse de contenu de l'étang, celle-ci ne peut pas entrer en contact avec l'eau de l'étang. Il doit donc être satisfait à la condition de double paroi pour cette partie immergée.