



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-010-050

Sanitaire apparatuur

UITGAVE
03/04/1984


**Kraan voor slangaansluiting (dubbeldienstkraan)
voor huishoudelijke toepassing in een niet-
huishoudelijke omgeving**

HERZIENING
01/06/2013

Beschrijving

Kranen met aansluitmogelijkheid voor slangen (sproei-, tuin-, schoonmaakslangen e.d.).

Principeschets

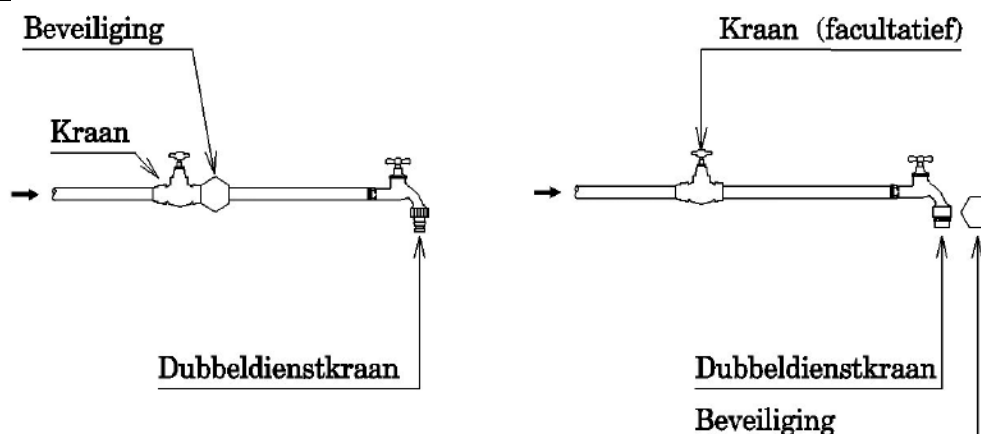

Risicoanalyse

Terugheveling (cat. 5)

Terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

| | Vloeistofcategorie | | | | |
|---------|--------------------|---|---|---|---|
| Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p = atm | | | | | |
| p > atm | | | | | x |

Beveiliging volgens NBN EN 1717

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

DA-DB-DC-EA-EC-HA-HD-LB

Aanbevolen minimale beveiliging

EA-DA-HA-HD

Toelichting BELGAQUA

- Voor huishoudelijke toepassing in niet-huishoudelijke omgeving geldt ook de afwijkingstabel.
- Zie NBN EN1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.
- Het risico van de toepassing stroomafwaarts van de dubbeldienstkraan kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.