



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-040-020

Centrale verwarming

UITGAVE
29/04/1985


HERZIENING
01/06/2013

**Centrale verwarmingsinstallatie
zonder of met additieven (cat. 3 of 4)**

Beschrijving

Gesloten kringloop met uitzettingsmogelijkheden via een gesloten of open expansievat. Voor de vulling van de verwarmingskring wordt drinkwater gebruikt.

Principeschets

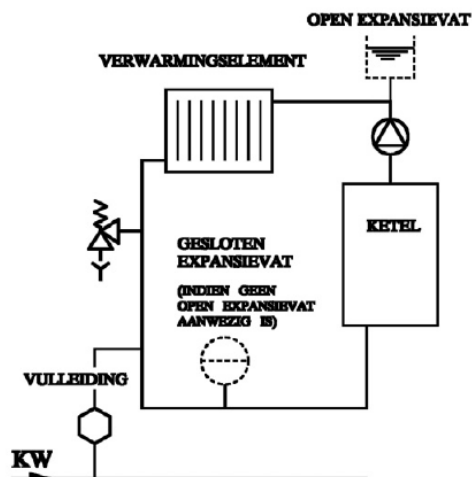

Risicoanalyse

- a) Terugheveling en/of terugpersing (water zonder additieven of met additieven cat. 3)
- b) Terugheveling en/of terugpersing (cat. 4)

Wijze van verontreiniging

a + b: Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x(a)	x(b)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717

a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

b: AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

a: CA

b: BA

Toelichting BELGAQUA

n.v.t.