



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-170-040

Medische apparatuur

UITGAVE
21/09/1984

Tandheelkundige unit


HERZIENING
01/04/2015

Beschrijving

Afhankelijk van het type unit kunnen volgende watervoedingen voorzien zijn:

1. een aftappunt voor de vulling van de spoelbeker
2. de reiniging van de spuwkom
3. instrumentenunit

Principeschets

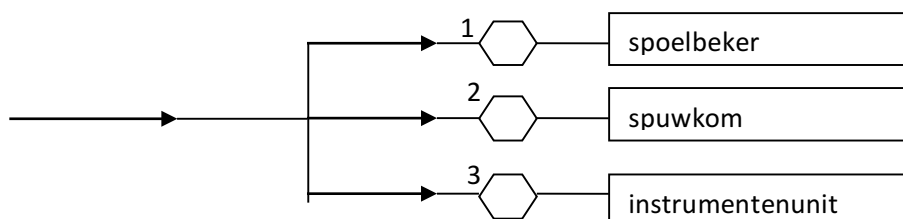

Risicoanalyse

1. Terugheveling (cat. 5).
2. Terugheveling (cat. 5).
3. Terugheveling en terugpersing (cat. 5).

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					x(1)(2)
p > atm					x(3)

Beveiliging volgens NBN EN 1717

1+2: AA-AB-AD-DC

3: AA-AB-AD

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

n.v.t.

Toelichting BELGAQUA

- De beveiliging van de verschillende onderdelen van een tandartsunit mag vervangen worden door een centraal geplaatste beveiliging die het hoogste risico van de tandartsunit afdekt.
- Afhankelijk van de tandheelkundige unit, kunnen bepaalde voorzieningen via flessen met fysiologisch water werken. Enkel de drinkwatervoedingen dienen in dit geval beoordeeld te worden.