



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUEDELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-140-010

Brandblusinstallatie

UITGAVE
21/12/2011


HERZIENING
08/06/2016

Manuele brandblusinstallatie

Beschrijving

Brandweervoorzieningen die rechtstreeks aangesloten zijn op het drinkwaternet.

Principeschets

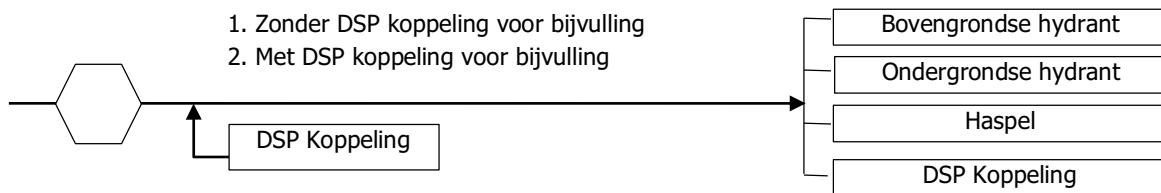

Risicoanalyse

- 1: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
- 2: Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x(1)			
P > atm					x(2)

Beveiliging volgens NBN EN 1717

- 1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
- 2: AA-AB-AD

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

- 1: EA

Toelichting BELGAQUA

- Indien de brandkraan voor andere doeleinden gebruikt wordt dan brandbestrijding, dan moet beveiliging 1 voor deze specifieke toepassing bepaald worden.
- De beveiliging 1 en 2 moet aan het begin van de aftakking geplaatst worden om terugstroming van stagnerend water te vermijden.