



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-060-020

Traitement de l'eau

CREATION
01/06/2006


REVISION
01/06/2013

**Traitement d'eau (pour la consommation
humaine) par dosage d'additifs**

Description

Dosage d'additifs.

Schéma de principe

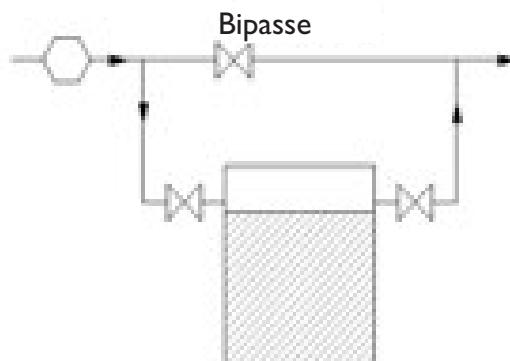

Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)

Mode de contaminationg

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x		

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

CA

Commentaire BELGAQUA

- L'eau traitée doit encore rester conforme aux paramètres légaux et les additifs utilisés doivent satisfaire au critère LD50 > 200 mg/kg de poids corporel, avec comme référence la directive européenne 93/21 du 27 avril 1993.